INSTALACIONES DE AGUA

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
TE	TANQUE ELEVADO
TB	TANQUE BAJO
M	MEDIDOR AGUA.P
	LLAVE DE PASO AGUA FRIA
	CANILLA
	BAJANTE
	RED AGUA TANQUE ALTO
	RED AGUA FRIA
T	TERMOTANQUE
	RED AGUA CALIENTE
	LLAVE DE PASO AGUA CALIENTE
	EXTINTOR
	L.deP.EXTINTOR
B.A	BONBA DE AGUA
	GRIFO AGUA FRIA
	GRIFO AGUA CALIENTE
	SENTIDO DE RECORRIDO
	REGADERAS DE JARDIN

1º PLANTA

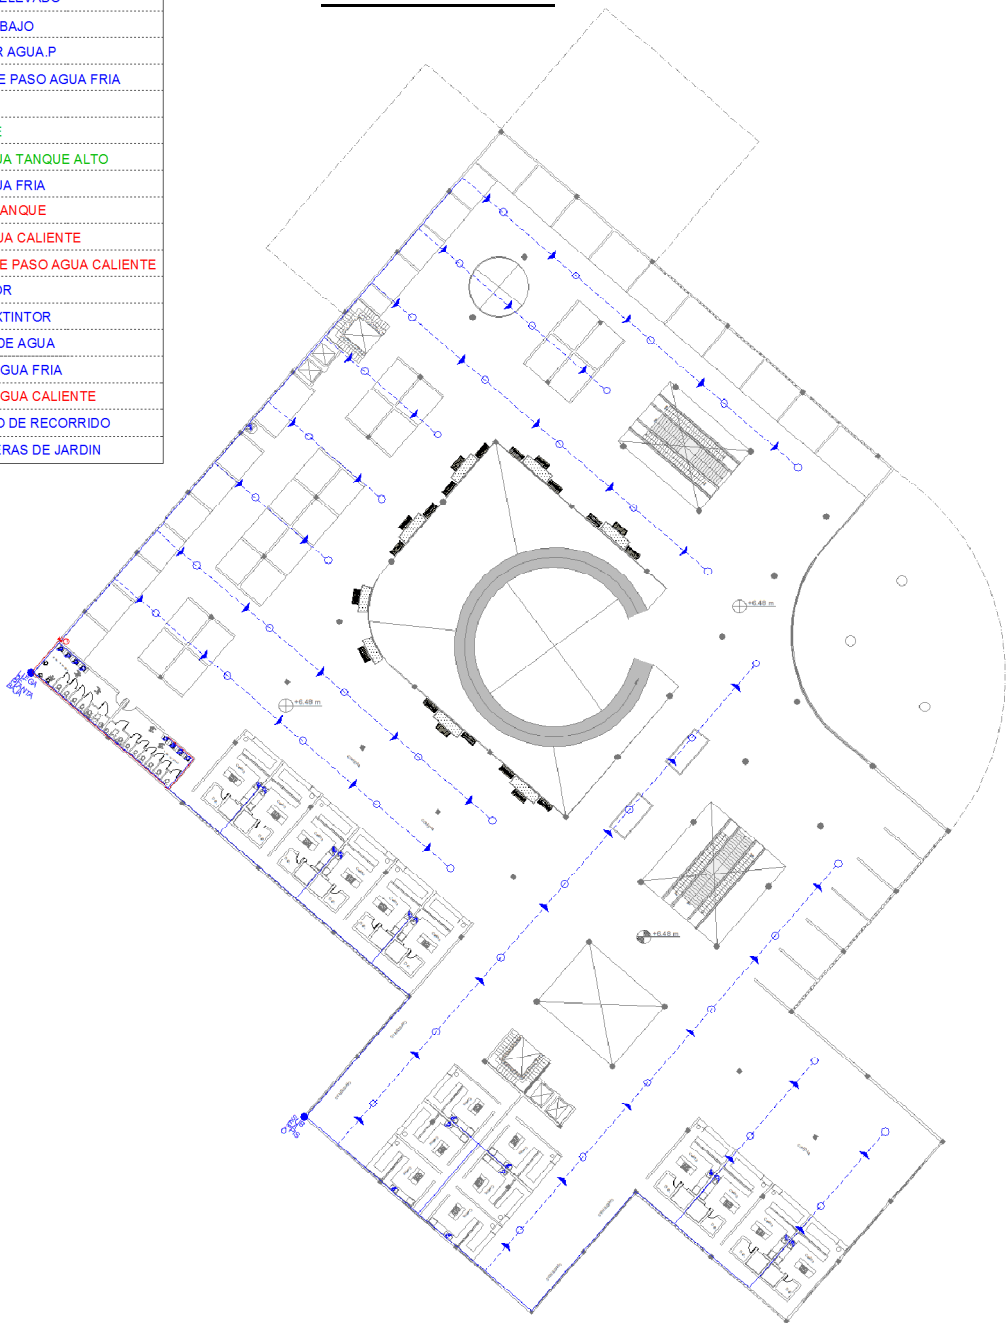

INSTALACIONES DE AGUA

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
TE	TANQUE ELEVADO
TB	TANQUE BAJO
M	MEDIDOR AGUA.P
	LLAVE DE PASO AGUA FRIA
	CANILLA
	BAJANTE
	RED AGUA TANQUE ALTO
	RED AGUA FRIA
T	TERMOTANQUE
	RED AGUA CALIENTE
	LLAVE DE PASO AGUA CALIENTE
	EXTINTOR
	L.deP.EXTINTOR
B.A	BONBA DE AGUA
	GRIFO AGUA FRIA
	GRIFO AGUA CALIENTE
	SENTIDO DE RECORRIDO
	REGADERAS DE JARDIN

1º PLANTA

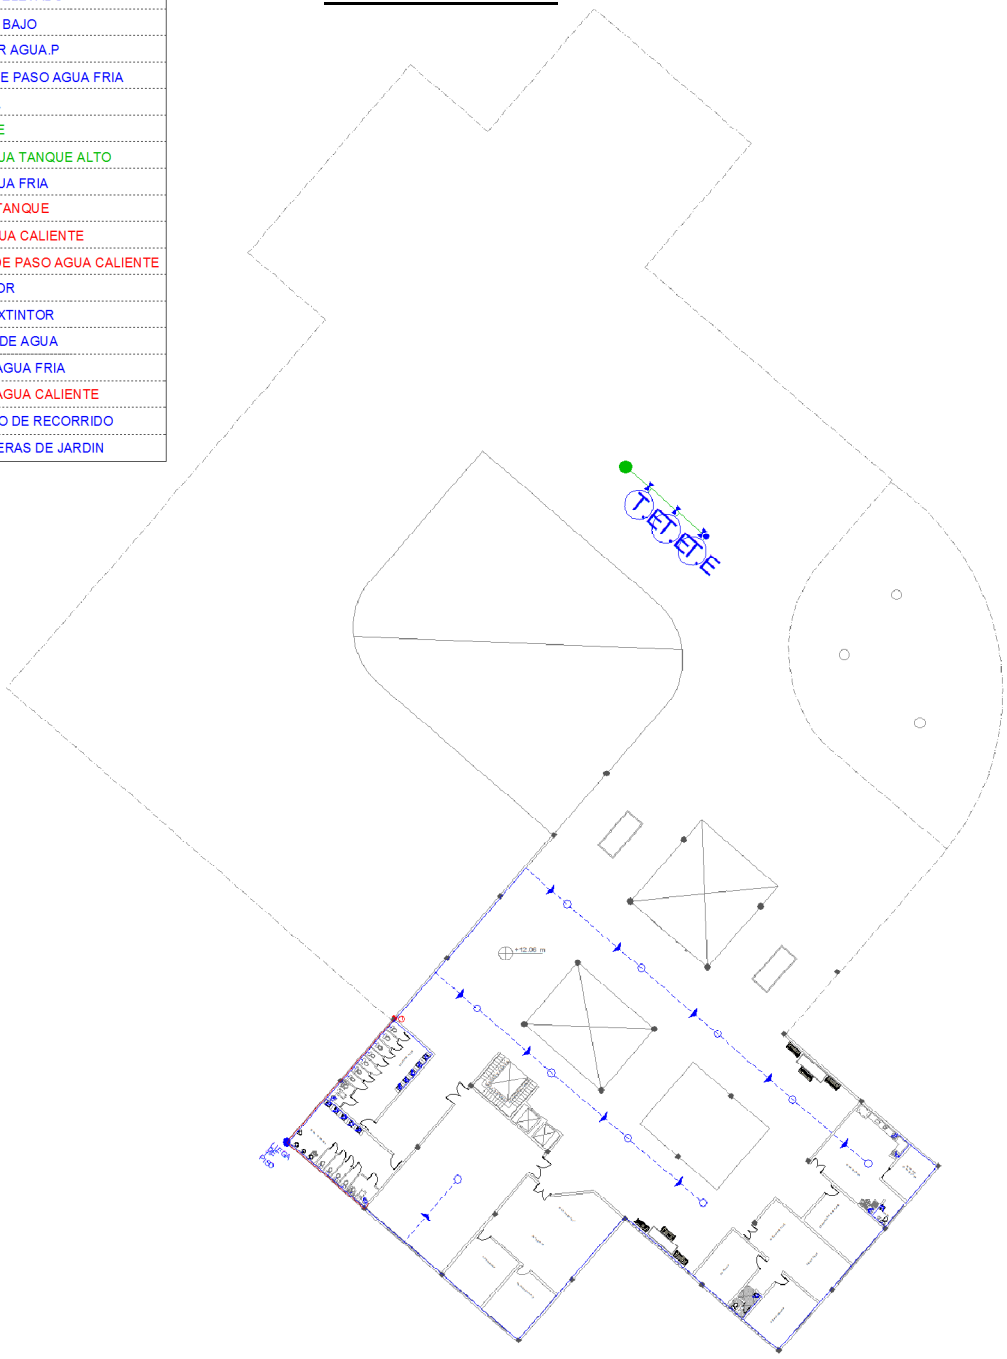

INSTALACIONES SANITARIAS

SUBSUELO

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
	MATRIZ
	CAMARA DE INSPECCION
	TUBO PVC DE 4"
	CAMARA SIFONADA
	RED SANITARIA
	DIRECCION DE NIVEL
	DIRECCION DE RECORRIDO SANITARIO

INSTALACIONES SANITARIAS

PLANTA BAJA

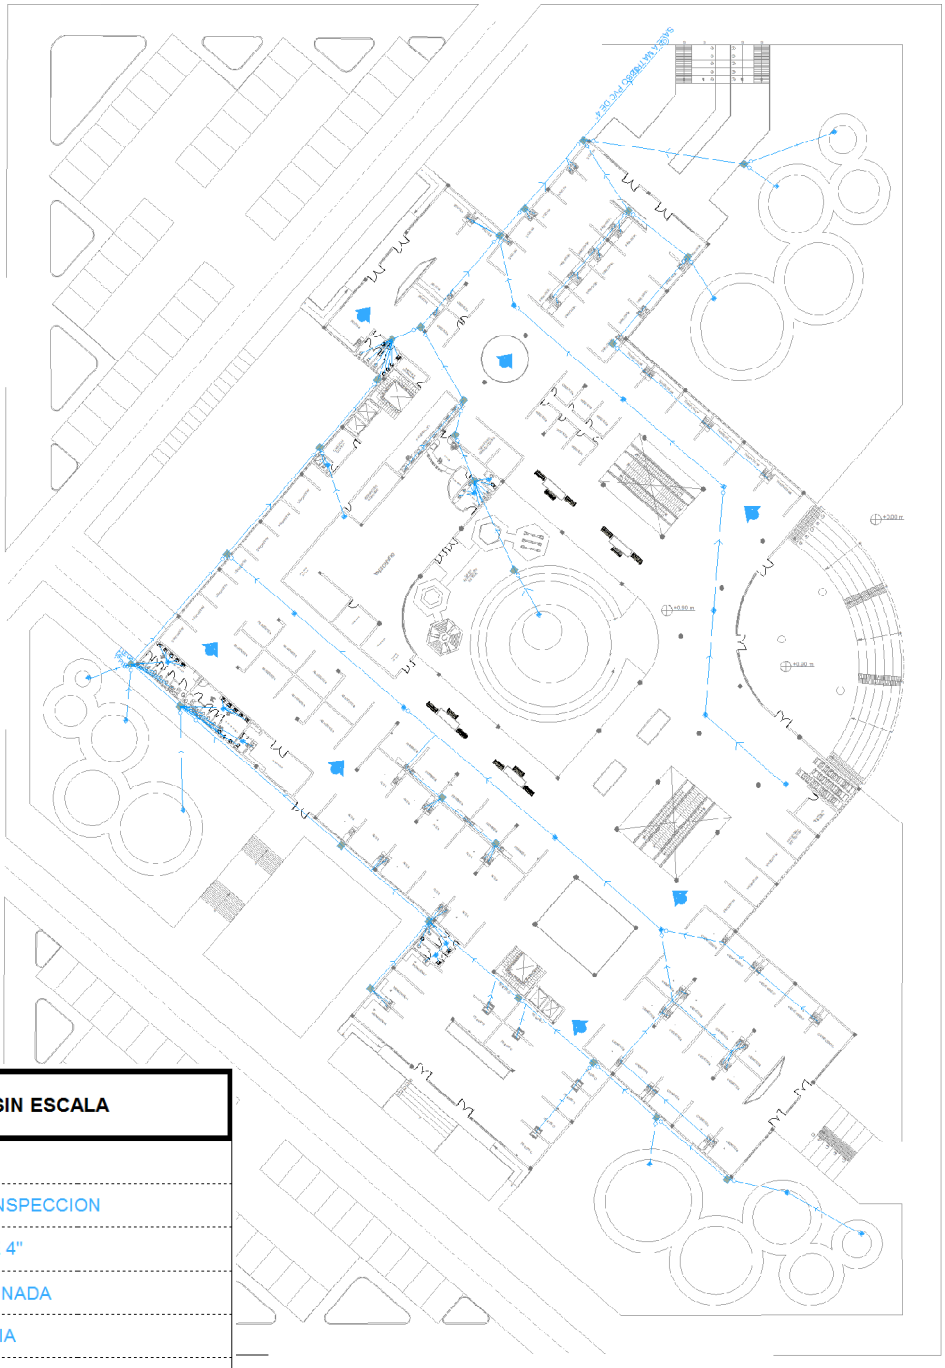

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
	MATRIZ
	CAMARA DE INSPECCION
	TUBO PVC DE 4"
	CAMARA SIFONADA
	RED SANITARIA
	DIRECCION DE NIVEL
	DIRECCION DE RECORRIDO SANITARIO

INSTALACIONES SANITARIAS

1º PLANTA

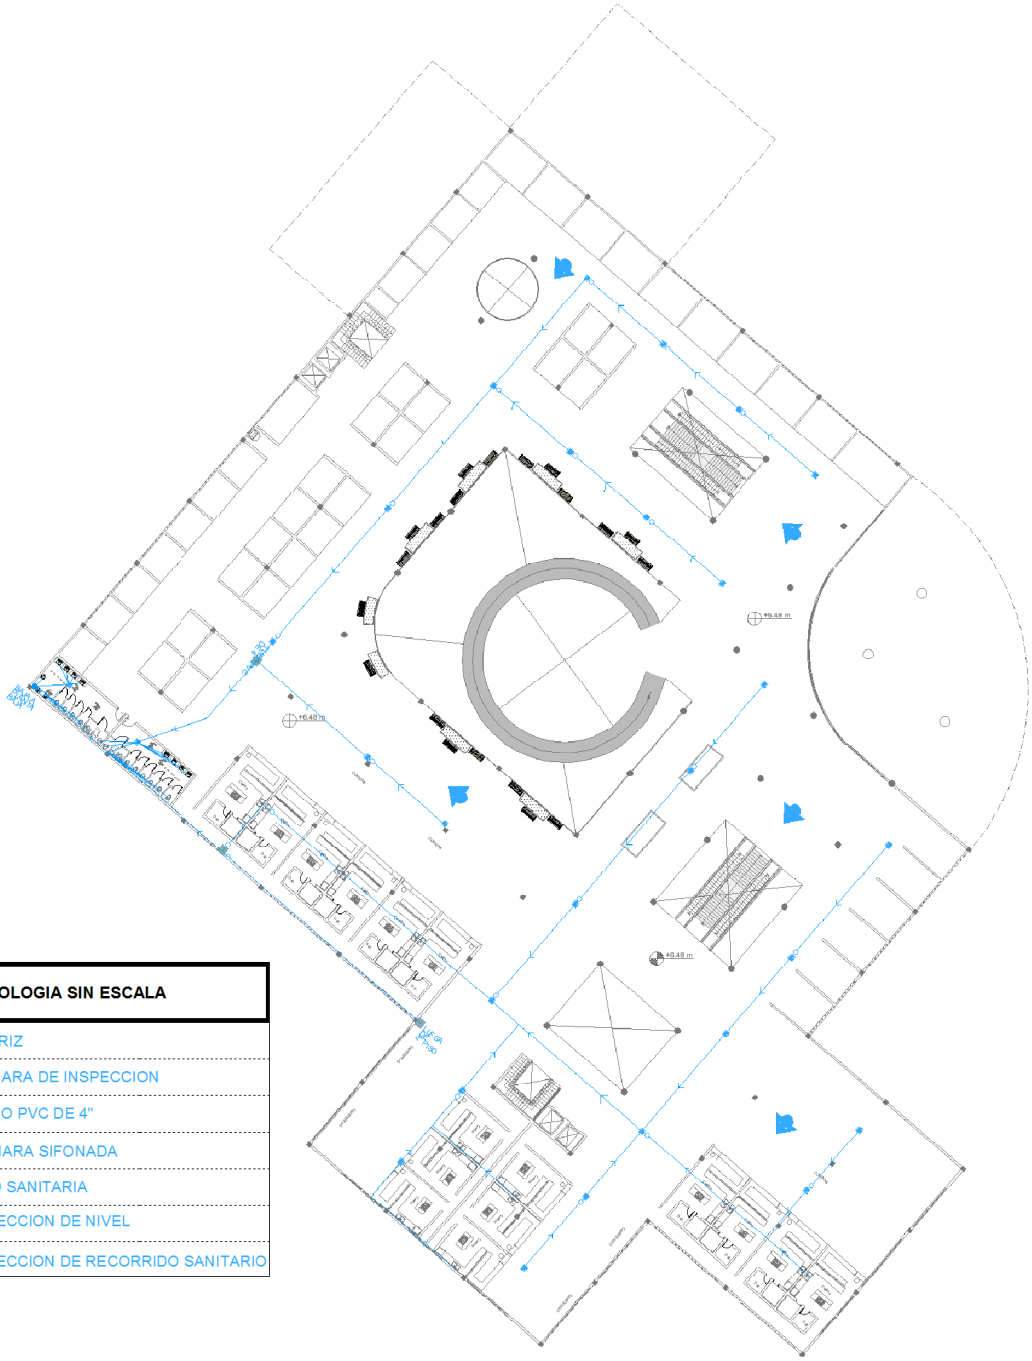

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
	MATRIZ
	CAMARA DE INSPECCION
	TUBO PVC DE 4"
	CAMARA SIFONADA
	RED SANITARIA
	DIRECCION DE NIVEL
	DIRECCION DE RECORRIDO SANITARIO

INSTALACIONES SANITARIAS

2º PLANTA

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
	MATRIZ
	CAMARA DE INSPECCION
	TUBO PVC DE 4"
	CAMARA SIFONADA
	RED SANITARIA
	DIRECCION DE NIVEL
	DIRECCION DE RECORRIDO SANITARIO

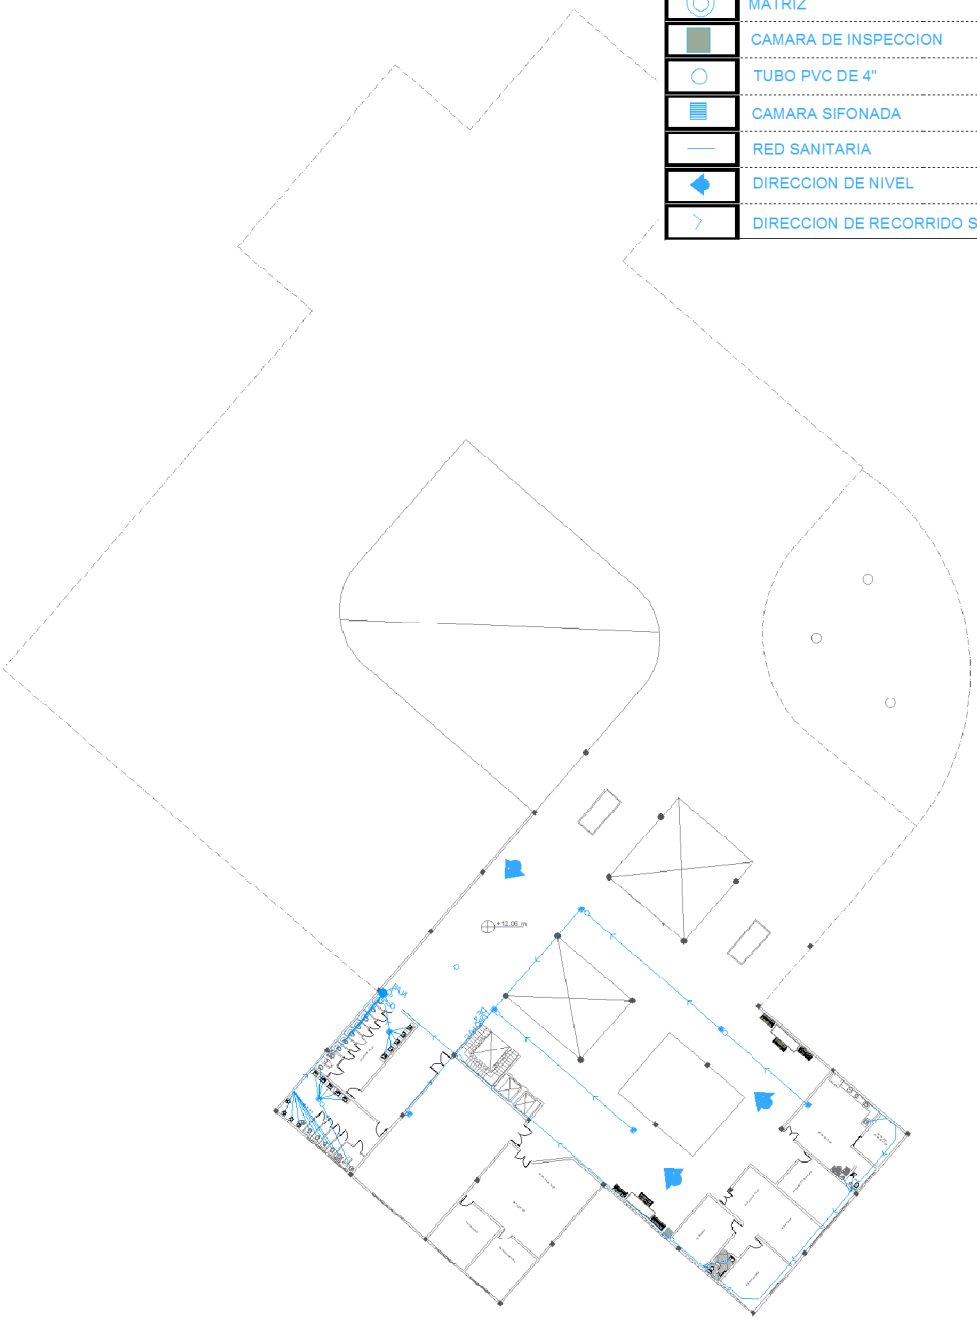

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBSUELO

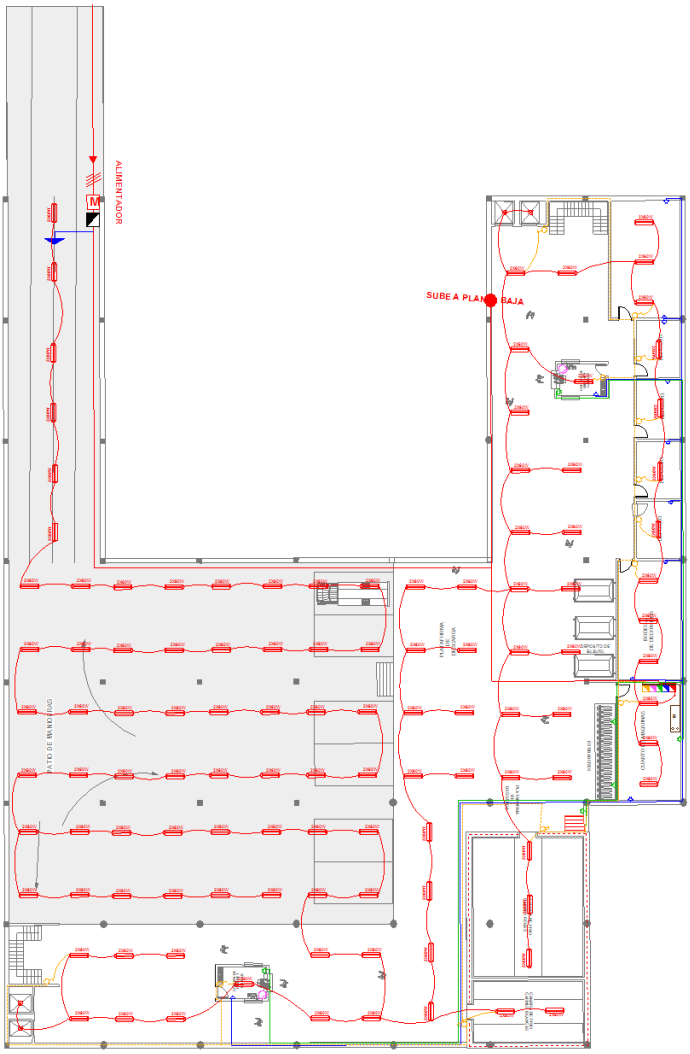

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
	ESPOT INTERIOR 60 W,100
	ESPOT EXTERIOR 60 W,100
	ESPOT DE TECHO 60 W,100
	ESPOT DE PISO 60 W,100
	INCANDECENTE 100 W
	FLUORECENTE 40 W, 2X60 W
	TOMACORRIENTES DE PISO 2P +T 220V
	TOMACORRIENTES DE PISO 3P +T 220V
	TOMACORREIENTES 1P +T 220 V
	TOMACORREIENTES 2P +T 220 V
	TOMACORREIENTES TRIFASICO
	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
	CIRCUITO INTERRUPTORES
	CIRCUITO TELEFONO
	CIRCUITO DUCHAS Y TRIFASICOS
	CIRCUITO ENCHUFES
	CIRCUITO GENERAL
	TENDIDO INTERRUPTOR
	TENDIDO TELEFONO
	TENDIDO DUCHA Y TRIFASICO
	TENDIDO TELEFONO
	TENDIDO GENERAL
	INTERRUPTOR SIMPLE
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	INTERRUPTOR
	REFLECTOR
	CABLE DE CU 2X4 mm2 + 1x 4 mm2
	ATERRAMIENTO DE CU 2X2.5 mm2
	PUNTO TELEFONO
	MEDIDOR
	PANEL SOLAR
	BATERIA
	REFLECTOR

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PLANTA BAJA

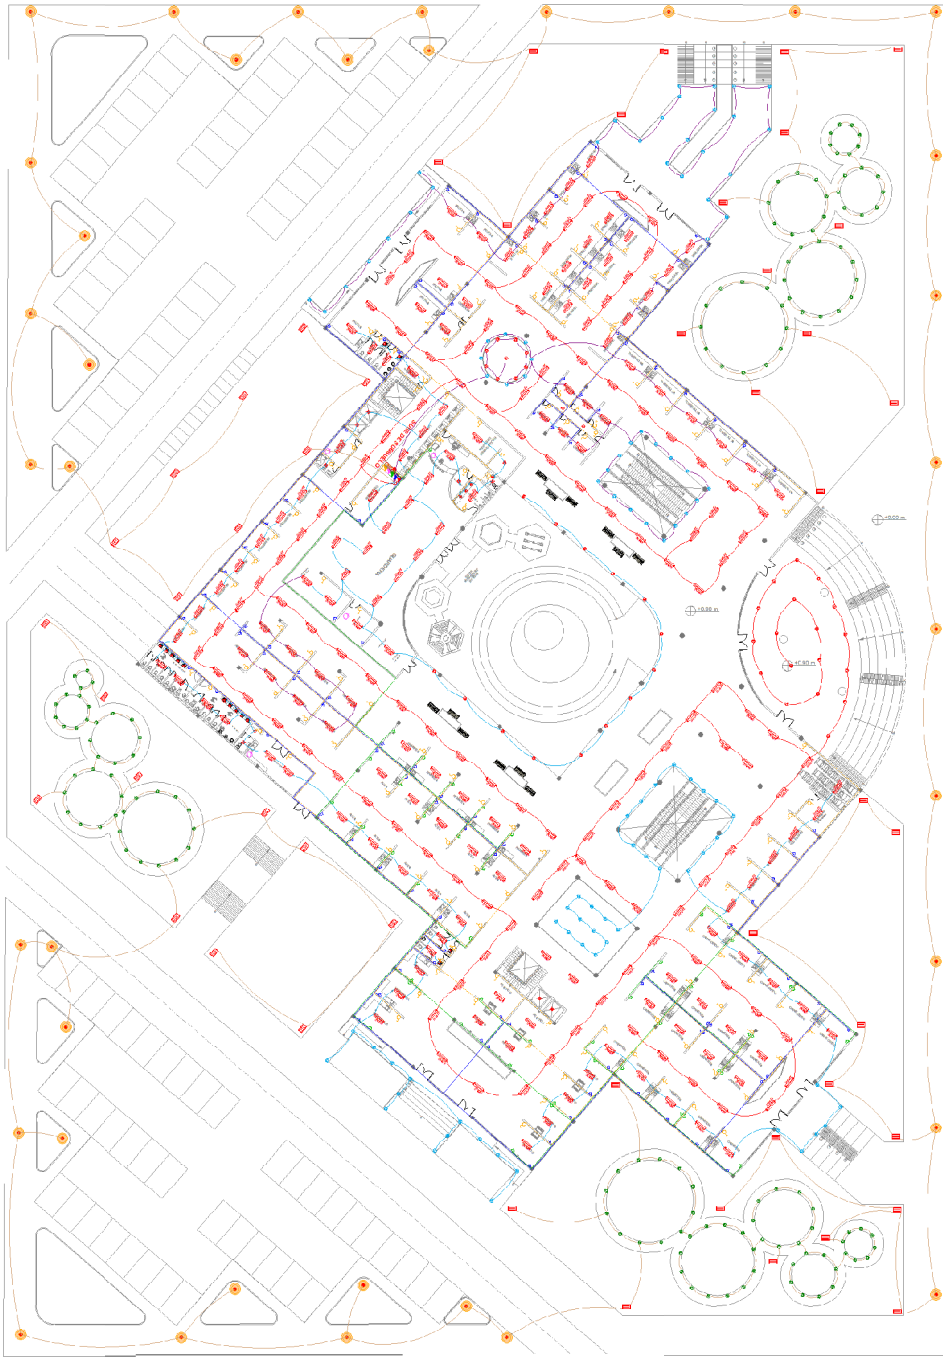

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
	ESPOT INTERIOR 60 W,100
	ESPOT EXTERIOR 60 W,100
	ESPOT DE TECHO 60 W,100
	ESPOT DE PISO 60 W,100
	INCANDECENTE 100 W
	FLUORECENTE 40 W, 2X60 W
	TOMACORRIENTES DE PISO 2P +T 220V
	TOMACORRIENTES DE PISO 3P +T 220V
	TOMACORREIENTES 1P +T 220 V
	TOMACORREIENTES 2P +T 220 V
	TOMACORREIENTES TRIFASICO
	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
	CIRCUITO INTERRUPTORES
	CIRCUITO TELEFONO
	CIRCUITO DUCHAS Y TRIFASICOS
	CIRCUITO ENCHUFES
	CIRCUITO GENERAL
	TENDIDO INTERRUPTOR
	TENDIDO TELEFONO
	TENDIDO DUCHA Y TRIFASICO
	TENDIDO TELEFONO
	TENDIDO GENERAL
	INTERRUPTOR SIMPLE
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	INTERRUPTOR
	REFLECTOR
	CABLE DE CU 2X4 mm2 + 1x 4 mm2
	ATERRAMIENTO DE CU 2X2.5 mm2
	PUNTO TELEFONO
	MEDIDOR
	PANEL SOLAR
	BATERIA
	REFLECTOR

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1º PLANTA

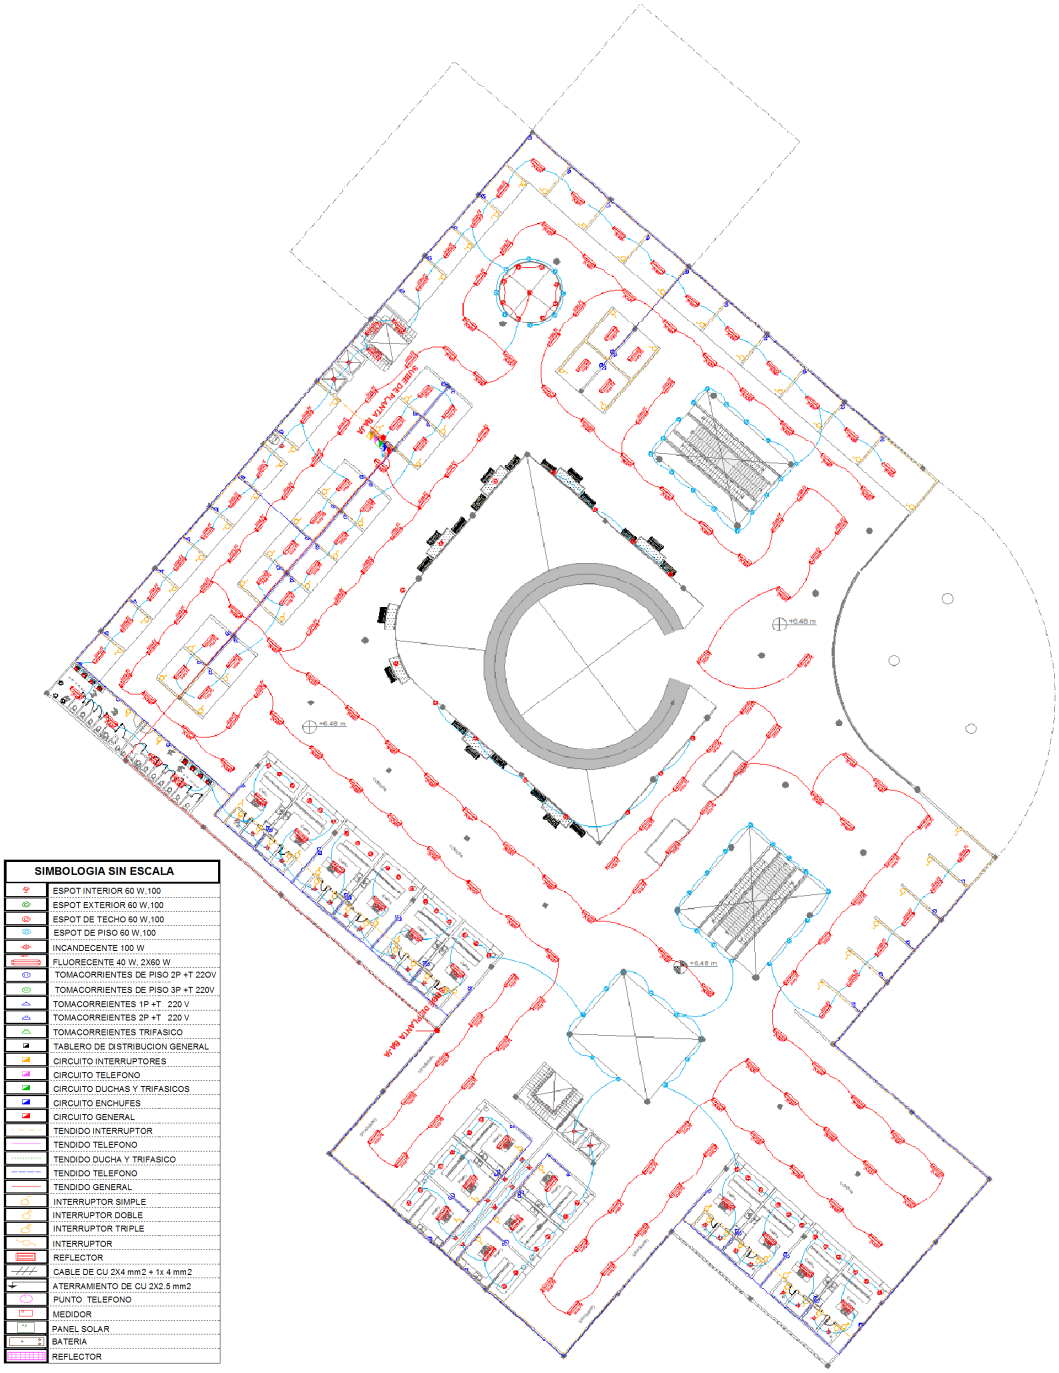

SIMBOLOGIA SIN ESCALA
ESPOT INTERIOR 60 W,100
ESPOT EXTERIOR 60 W,100
ESPOT DE TECHO 60 W,100
ESPOT DE PISO 60 W,100
INCANDECENTE 100 W
FLUORECENTE 40 W, 2X60 W
TOMACORRIENTES DE PISO 2P +T 220V
TOMACORRIENTES DE PISO 3P +T 220V
TOMACORREIENTES 1P +T 220 V
TOMACORREIENTES 2P +T 220 V
TOMACORREIENTES TRIFASICO
TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
CIRCUITO INTERRUPTORES
CIRCUITO TELEFONO
CIRCUITO DUCHAS Y TRIFASICOS
CIRCUITO ENCHUFES
CIRCUITO GENERAL
TENDIDO INTERRUPTOR
TENDIDO TELEFONO
TENDIDO DUCHA Y TRIFASICO
TENDIDO TELEFONO
TENDIDO GENERAL
INTERRUPTOR SIMPLE
INTERRUPTOR DOBLE
INTERRUPTOR TRIPLE
INTERRUPTOR
REFLECTOR
CABLE DE CU 2X4 mm2 + 1x 4 mm2
ATERRAMIENTO DE CU 2X2.5 mm2
PUNTO TELEFONO
MEDIDOR
PANEL SOLAR
BATERIA
REFLECTOR

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2º PLANTA

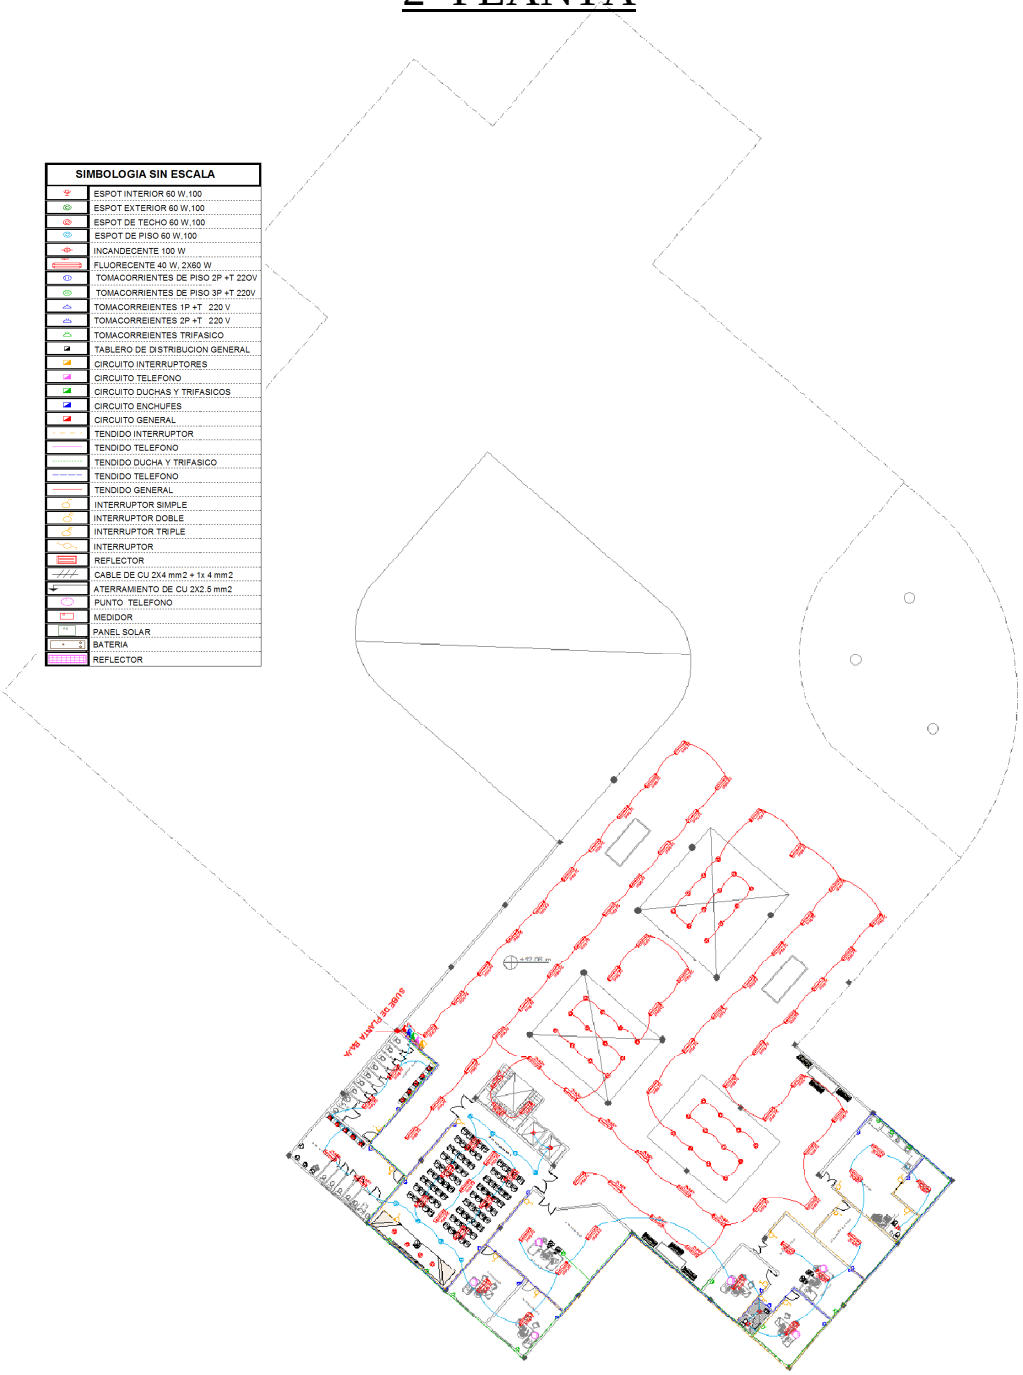

INSTALACIONES ESPECIALES

SUBSUELO

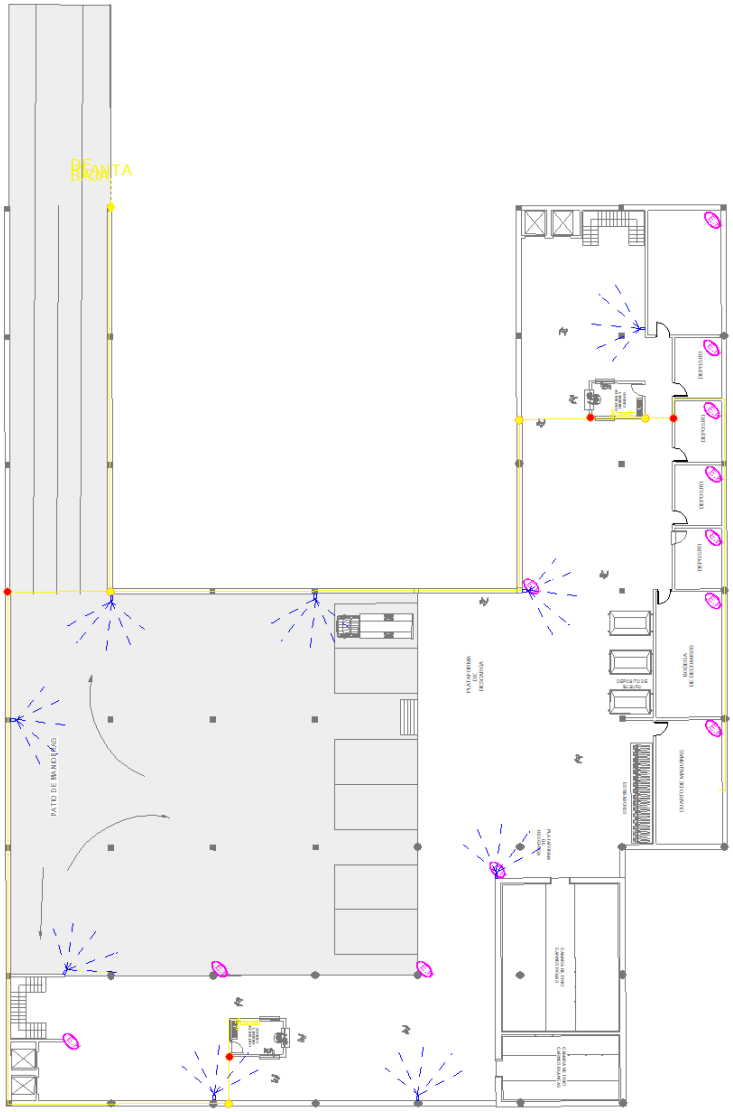

SIMBOLOGIA SIN ESCALA	
	MATRIZ
	CALEFON GAS.NAT
	TERMOTANQUE
	CALEFON GAS.NAT
	GAS. NATURAL
	LLAVE DE PASO
	TE
	CODO
	PUNTO DE BAJADA
	PUNTO DE SUBIDA

ESPECIALES	
E.H	ESTRACT. DE HUMEDAD
	INTERNET W Y-F Y
	CAMARA -MONITOREO

INSTALACIONES ESPECIALES

PLANTA BAJA

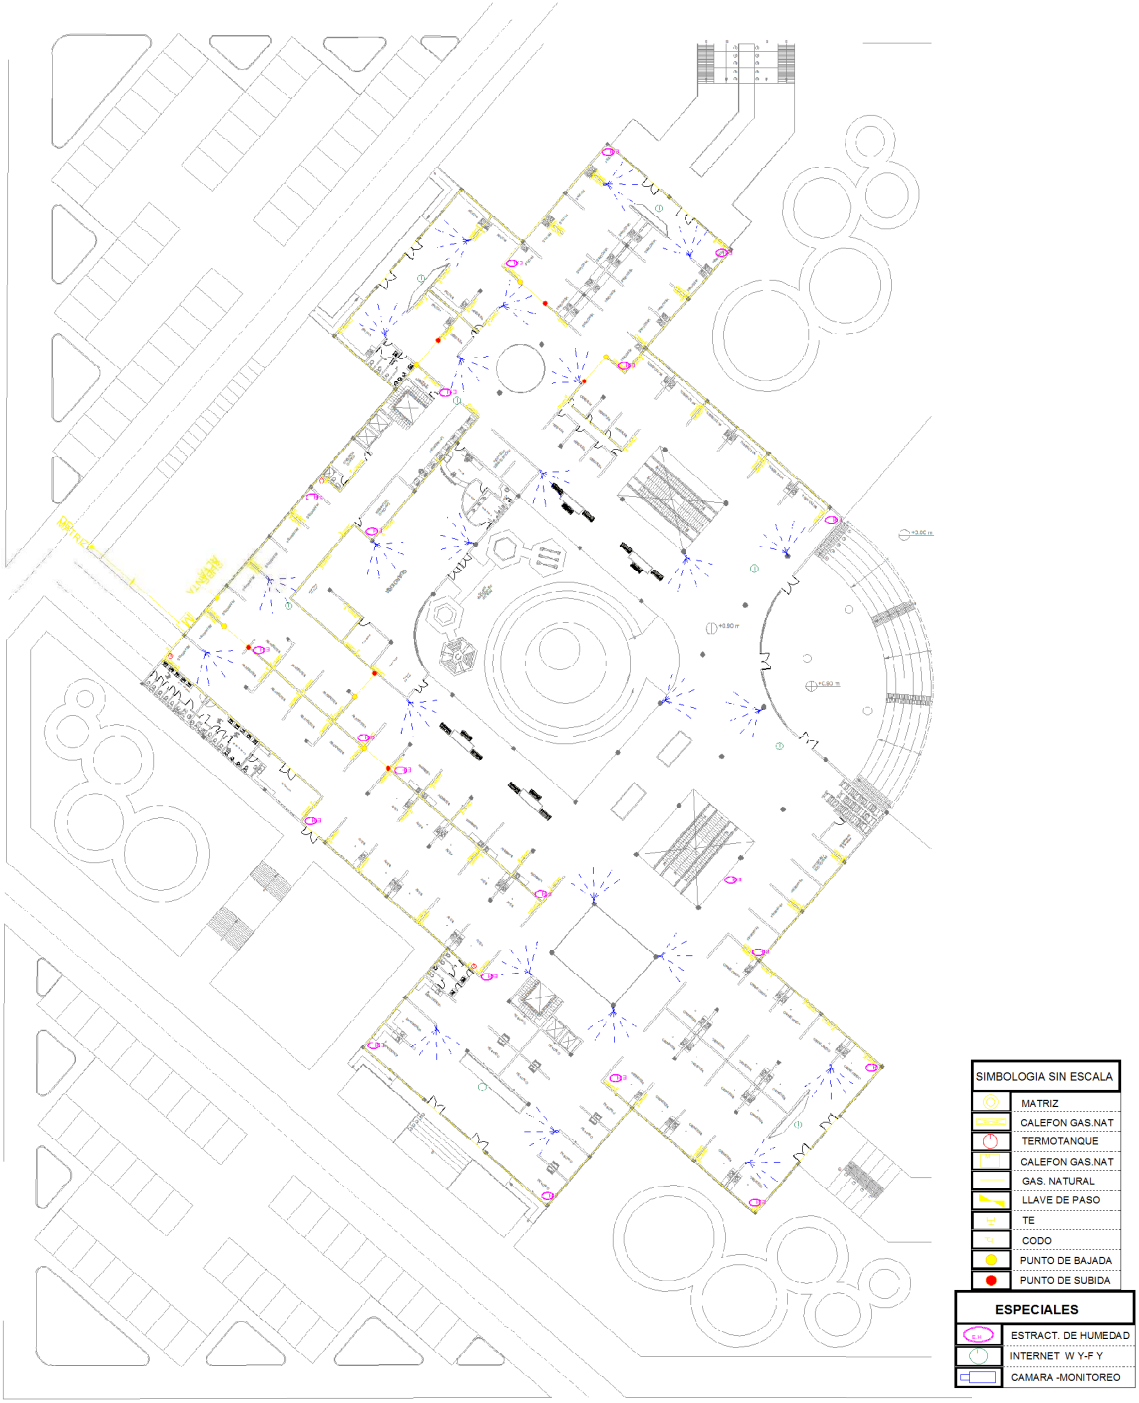

INSTALACIONES ESPECIALES

1º PLANTA

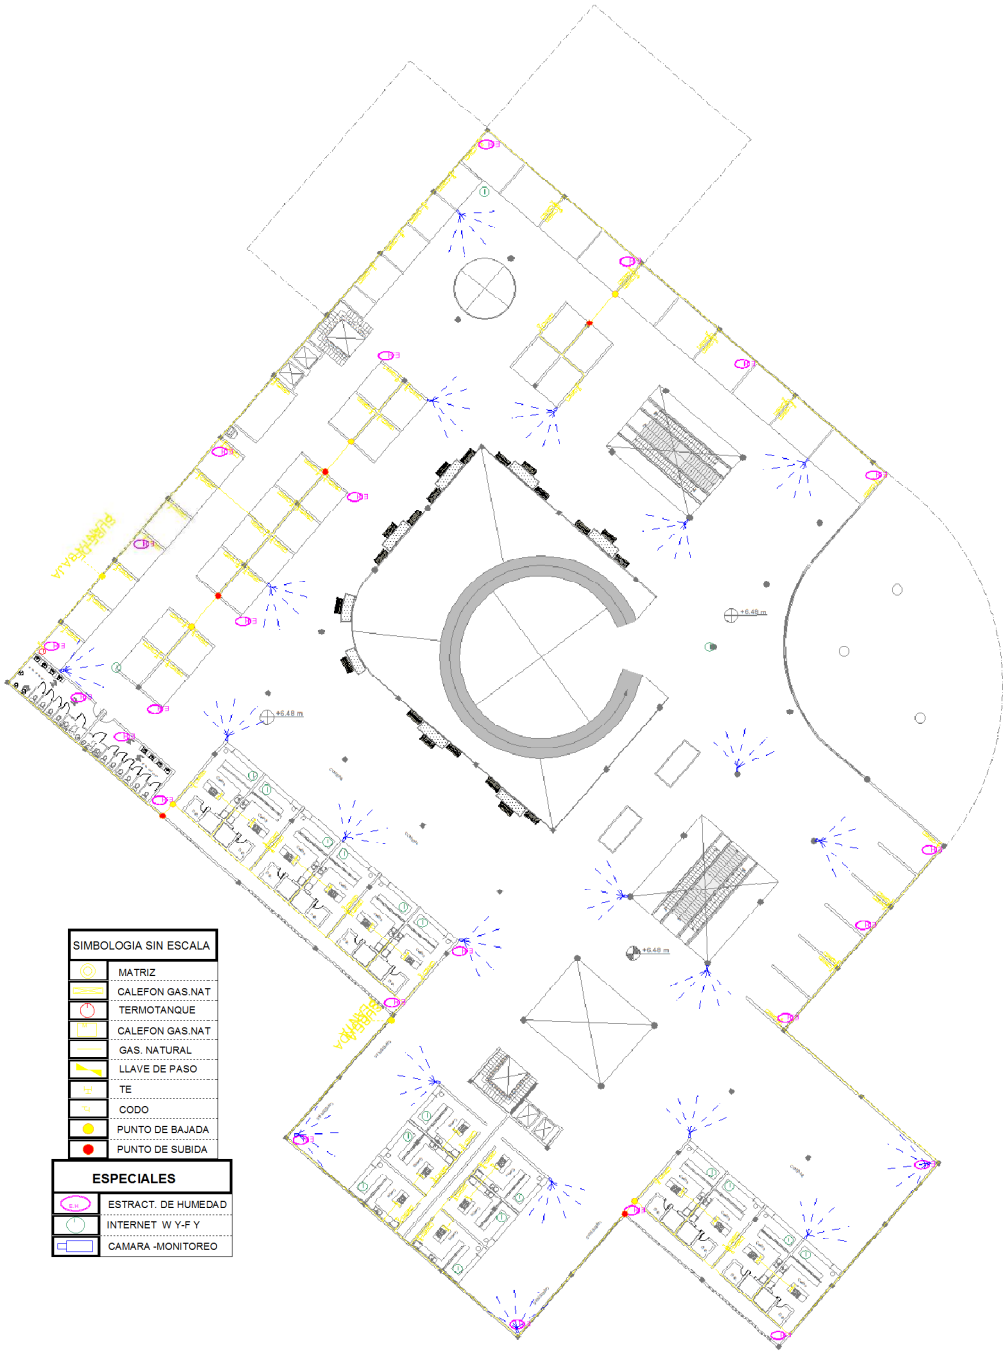

INSTALACIONES ESPECIALES
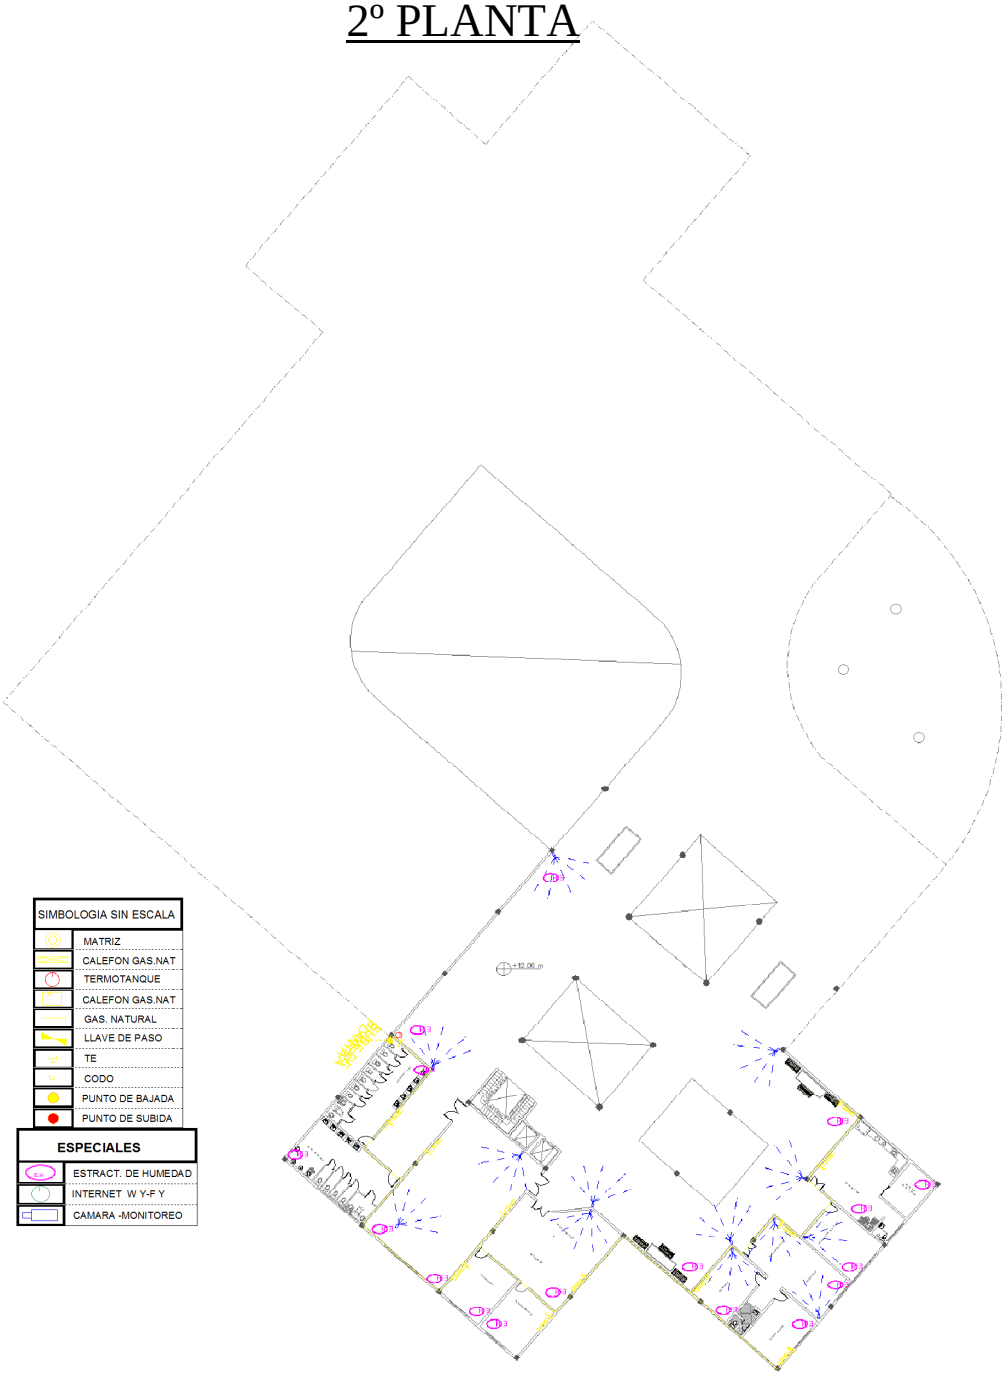
2º PLANTA